



Vista frontale senza frontalino

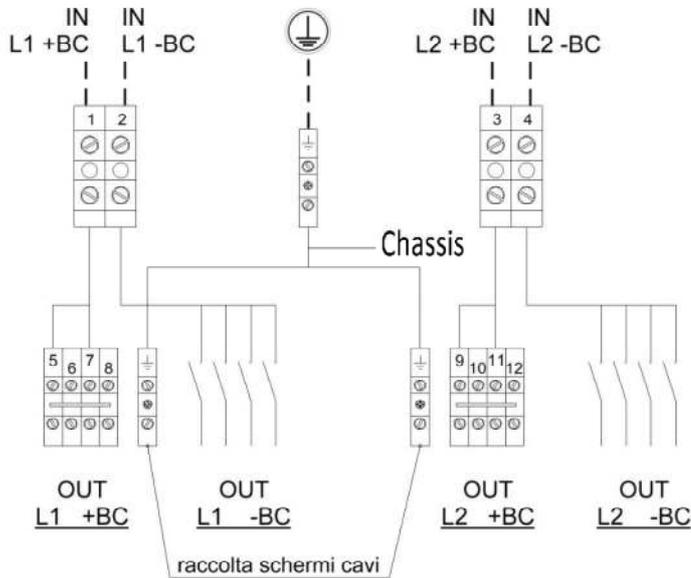

**NOTE:**

- Arrivo Rete per cavo da 35 mmq (50 mmq max) max 125A
- Prelievi -BC da 10 mmq max 65A
- Il modulo PDU deve essere protetto a monte da sovraccarico e cortocircuito

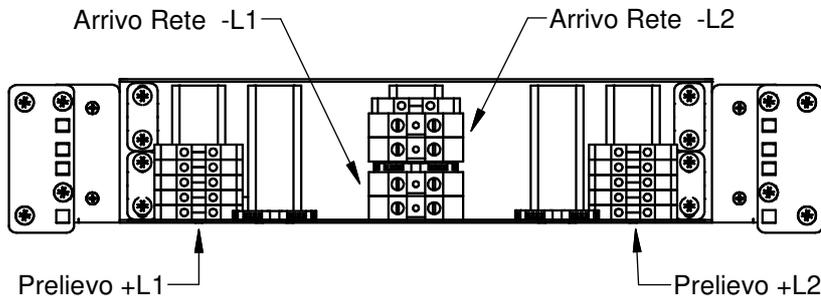

2	22/05/2019	Modificato serigrafia e colore	LMA	MFI
1	28/11/2018	Emissione (sostituisce il 43208 e 43504)	VSA	MFI
Ed.	Data	Descrizione aggiornamento	Dis.	App.
<b>Scala:</b> 1 : 6 <small>Dimensioni in mm</small>		<b>Materiale</b>	<b>Spessore.</b>	
<small>Quote senza indicazioni di tolleranza. UNI ISO 2768-m</small>		<b>Trattamento superficiale</b> Verniciato NERO - RAL 9005	<small>Rif. a dis.</small> FT0312	<small>Progetto</small> 19038
<b>FIMAR</b> S.r.l. CUSANO MILANINO		<b>Modulo PDU fisso 2U 48Vdc per 4+4 prelievi fissaggio 19" e ETSI</b>	<b>COD.</b> 32765	
			<b>DIS.</b> FD1205	
<small>Disegno di proprietà FIMAR S.r.l. - Vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta.</small>				