



Attestazione +BC con capicorda foro Ø6  
tipo A10-M6 max

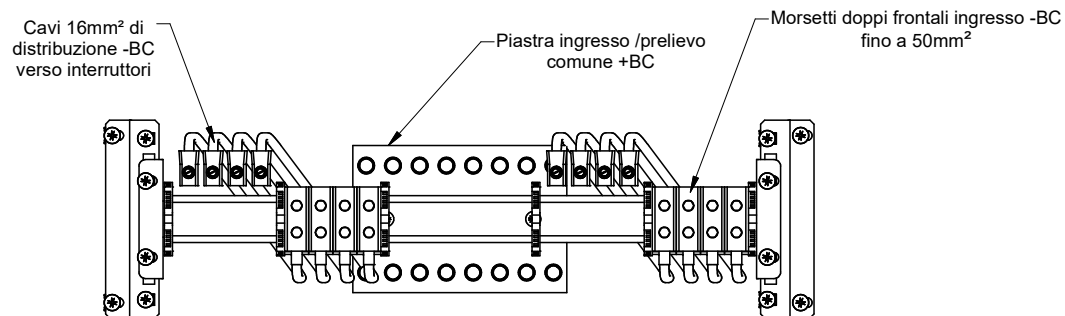

**NOTE:**

- Arrivi Rete indipendenti - cavo 50mmq max
- Predisposizione Prelievi -BC da 16 mmq max 80A
- Il modulo PDU deve essere protetto a monte da sovraccarico e cortocircuito

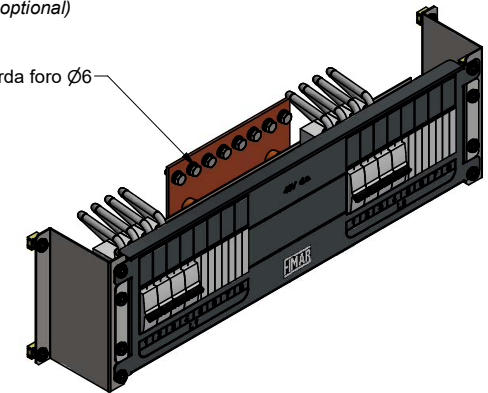

7	04/10/2023	Cambiato frontale 1-8 era 1-24	VSA	MFI
6	07/07/2023	Modificato cavo prelievi da 10 a 16mmq - Modificato codice area 44076	LMA	MFI
5	10/11/21	Aggiunto codice 44263	GGI	MFI
1	01/07/20	Emissione	GGI	MFI
Ed.	Data	Descrizione aggiornamento	Dis.	App.
Scala: 1 : 4		Materiale	Spessore.	Peso. 3.5 Kg
Quote senza indicazioni di tolleranza. UNI ISO 2768-m		Trattamento superficiale Verniciato NERO - RAL 9005	Rif. a dis. F05648	Progetto
S.r.l. CUSANO MILANINO			COD. 32170	
			DIS. FD1261	
PDU 3U ETSI- 19" 48Vdc per 4+4 Prelievi e 4+4 Arrivi RETE indipendenti				
Disegno di proprietà FIMAR S.r.l. - Vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta.				